


Detalj hörn

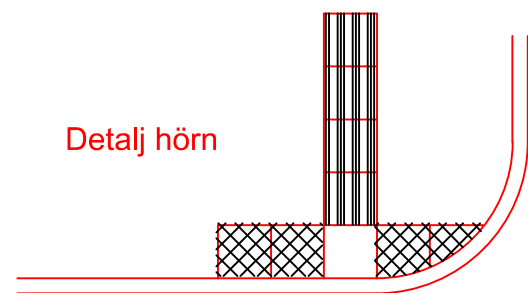

Södertälje kommun

Upphöjd GÅNG-överfart STH-0001

OBS! Rampens lutning måste kompenseras för vägens lutning.
OBS! vänd nedsänkningen mot korsning.

Profil

Skala i A3

L=1:50

H=1:20

Anslutningssten

D-sten (B-sten)

B-sten (A-sten)

D-sten (B-sten)

En rad med vita plattor.
Kompletteras ev. Plattor med frilagd marmorkross.

Rund reflexstolpe med B3 (toppmonterad)
0.6 m från KS eller bakkant GC.



OBS! Nedsänkning +0.08 mot korsning.
OBS! Nedsänkning ska vara 2 meter.
B och A-sten när sten sätts
på färdig yta.

D och B-sten när sten sätts
på AG.

Vid behov 20 cm asfaltsstöd vid sidan av plattan

+0.14 (+0.12)

+0.14 (+0.12)

+0.08

+0.14 (+0.12)

+0.00

+0.07

+0.07

+0.00

Ev refug om vägen är >8m

Svart granit och vit
marmor smågatsten satt i
prefabricerade element

+0.00

+0.07

+0.07

+0.00

+0.14 (+0.12)

+0.14 (+0.12)

+0.08

+0.14 (+0.12)

Plan

Skala i A3

1:50

Rev A